

**«Сигнал-114»
Мобильный пульт диспетчера**

**Руководство по эксплуатации
Паспорт**

ТТН.С-114.000.000 РЭ и ПС

(Ver 1.0 изм. 16.07.15)

ООО «СКБ ТеплоТехника»
г. Николаев
2015

СОДЕРЖАНИЕ

I. РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ	4
Введение	4
1. Назначение	4
2. Функциональные характеристики.....	4
3. Описание интерфейса программы.	5
II. ИНСТРУКЦИЯ ПО НАЛАДКЕ И ИСПЫТАНИЮ.....	14
III. ПАСПОРТ	15
1. Назначение	15
2. Основные технические данные	15
3. Комплектность	16
4. Сроки службы и гарантии производителя.....	16
5. Свидетельство о приемке и продаже.....	17
6. Особые отметки.....	17

I. РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Введение

Данное руководство предполагает, что читатель является уверенным пользователем операционной системы Android v4.x+, знаком с основными понятиями и обладает навыками работы с операционной системой. В случае отсутствия достаточных знаний или возникновения вопросов относительно используемых в документации понятий и терминов, обращайтесь к соответствующим руководствам по операционной системе.

Руководство рассчитано на возможность прочтения его как с точки зрения администратора системы «Сигнал-Диспетчер-III» (пользователя, который будет производить настройку конфигурации системы), так и с точки зрения оператора системы «Сигнал – Диспетчер-III» (пользователя, который будет осуществлять непосредственную работу с системой).

1. Назначение

Мобильный пульт диспетчера «Сигнал-114» предназначен для централизованного сбора, отображения и протоколирования информации о состоянии датчиков удаленных объектов (в частности, газовых котельных) малых систем диспетчеризации (до 8 объектов). Вся поступающая информация сохраняется в архиве. Также, пульт обеспечивает централизованное управление некритическими параметрами удаленных объектов. «Сигнал-114» работает с аварийными дискретными, информационными дискретными и информационными цифровыми датчиками.

Пульт является ключевым модулем автоматизированного рабочего места диспетчера (АРМД) «Сигнал – Диспетчер-III» и предназначен для связи с объектами, информационного обеспечения и управления распределенной сетью удаленных объектов с ограничением по их количеству.

Пульт состоит из планшетного компьютера с экраном 10” и встроенным 3G-модулем с программным обеспечением «Диспетчер Mobile» на базе операционной системы Android v4.x+

2. Функциональные характеристики

Устройство выполняет следующие функции:

1. Пульт выполняет функции устройства связи диспетчера и визуализации информации, с ограничением по количеству объектов (от 1 до 8);
2. Функции получения, обработки и отображения информации о контролируемом объекте и/или его элементах: информации о состоянии датчиков, информации о потере связи с пультами объекта;
3. Поддержка работы с четырьмя типами датчиков:
 - дискретный аварийный датчик. Доступные состояния – датчик активен, датчик неактивен, датчик был активен. Вызывает сигнализацию аварийной ситуации. Пример датчика: Давление воды ниже нормы.
 - дискретный информационный датчик. Доступные состояния – датчик активен, датчик неактивен. Не вызывает сигнализацию аварийной ситуации. Пример датчика: вкл/выкл циркуляционного насоса на объекте.
 - аналоговый аварийный. Доступные состояния – отображение текущего состояния датчика. Вызывает сигнализацию аварийной ситуации при выходе за установленные пределы. Пример датчика: датчик температуры воды на выходе котла (отображается оцифрованное значение аналогового сигнала термодатчика).

- аналоговый информационный. Доступные состояния – отображение текущего состояния расходомера или узла учета. Пример датчика: водомер.
4. Дистанционное управления контролируемым объектом (дискретное и аналоговое), в частности, изменение параметров оборудования объекта (например, значения уставки температуры в отапливаемом помещении);
 5. Возможность работы только с удаленными ПСИ; звуковая сигнализация о появлении аварийной ситуации на объектах 1-го и 2- го типа (важные датчики и обычные);
 6. Возможность восстановления предварительно сохраненной в файл текущей конфигурации программы и системы;
 7. Сохранение в архиве следующей информации об изменении активности датчиков и действиях диспетчера:
 - событие;
 - источник события;
 - параметры события;
 - дата и время;
 10. Формирование отчетов (отчет – любая доступная в системе информация: текущие и архивные значения параметров оборудования объекта, протоколы событий и т.д.);
 11. Диагностирование и конфигурирование системы.

3. Описание интерфейса программы.

Главное окно программы состоит из трех частей (см. Рис. 1):

- строки меню, в которой отображается текущее состояние программы и доступные действия;
- бокового меню, в котором отображаются все объекты системы и вкладка отчетов;
- основного окна, в котором отображается выбранный объект или отчет.

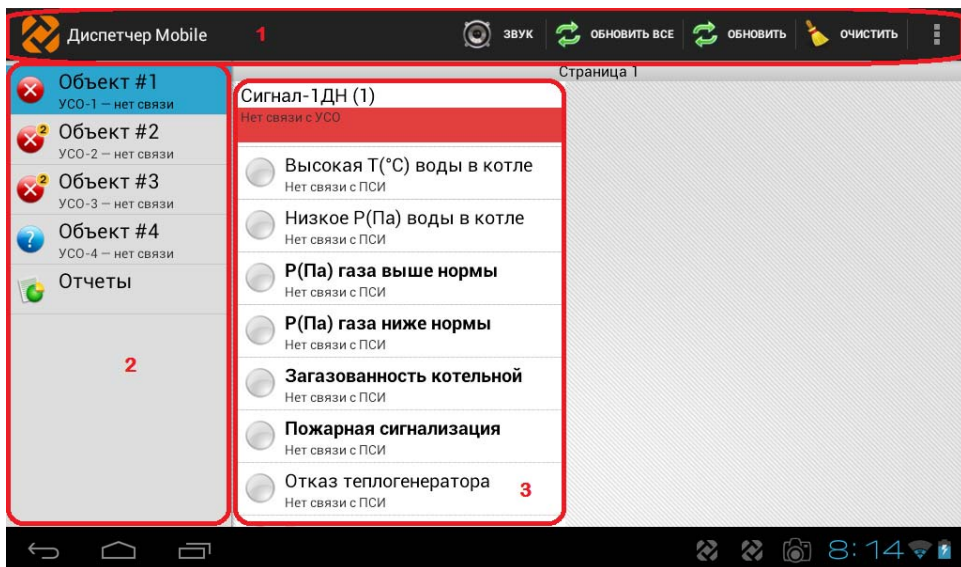


Рис. 1

Главное меню

В главном меню часто используемые пункты вынесены на строку меню, остальные доступны при нажатии на кнопку «☰», как на Рис. 2.

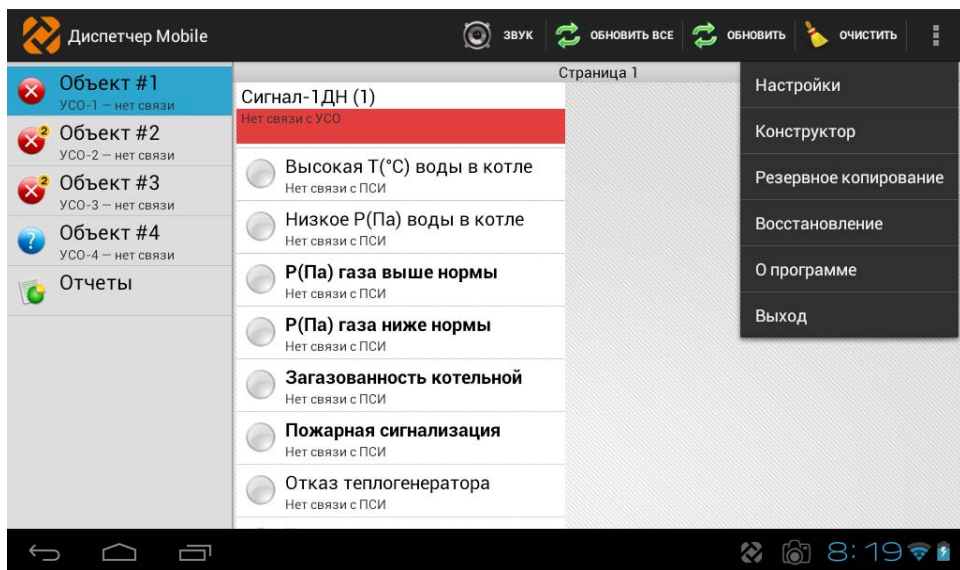


Рис. 2

Описание пунктов главного меню приводится ниже:

- *Звук*

Пользователь может отключить звук аварии для текущего сеанса. Следующая авария вызовет опять проигрывание звукового файла. Программа использует системные звуковые файлы.

- *Обновить всё*

Позволяет обновить данные о состоянии всех объектов

- *Обновить*

Позволяет обновить данные о состоянии выбранного объекта

- *Очистить*

Для очистки памяти срабатывания датчиков выбранного объекта

- *Настройки*

Настройки программы, Рис. 3

Настройки программы разделены на 2 группы: Общие и Уведомление. В общих настройках пользователь может задать следующие параметры:

- период создания резервных копий (час);
- период опроса объектов (мин);
- автозагрузку сервиса и собственный телефонный номер.

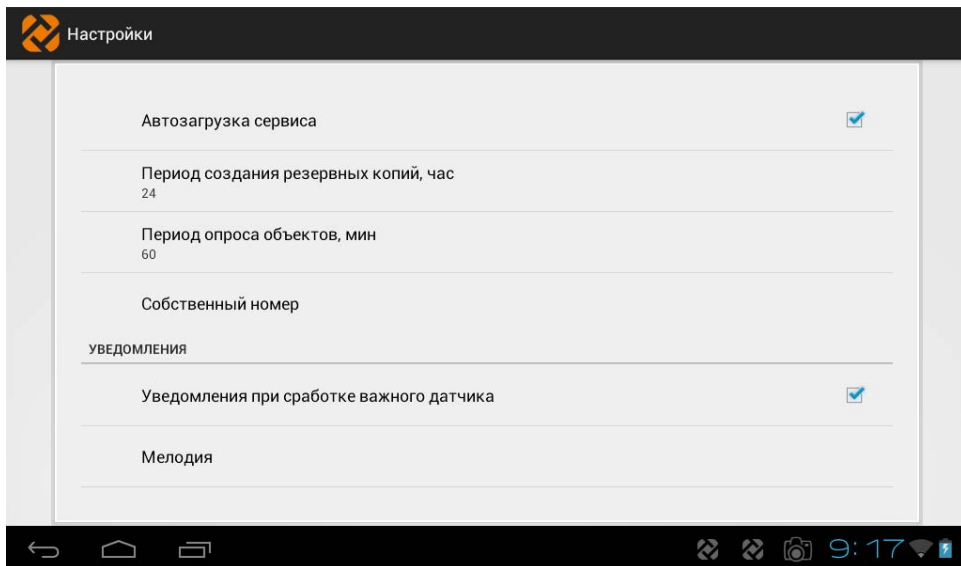


Рис. 3

В настройках уведомлений, Рис. 4, пользователь может задать тип мелодии, вибрацию для уведомлений при срабатывании важного и обычного датчиков. Программа использует системные звуковые файлы.

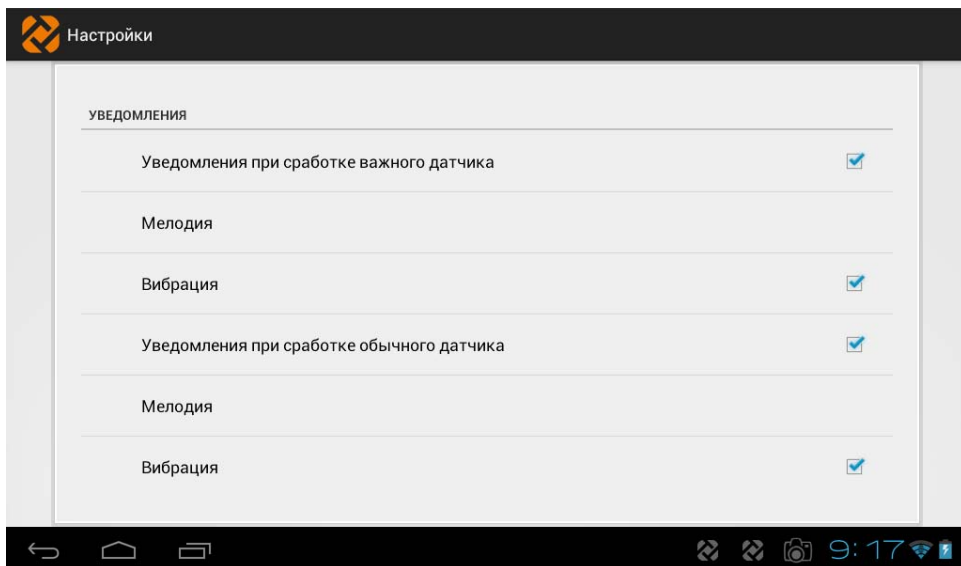


Рис. 4

• *Конструктор*

Система диспетчеризации создается в конструкторе объектов, Рис. 5.

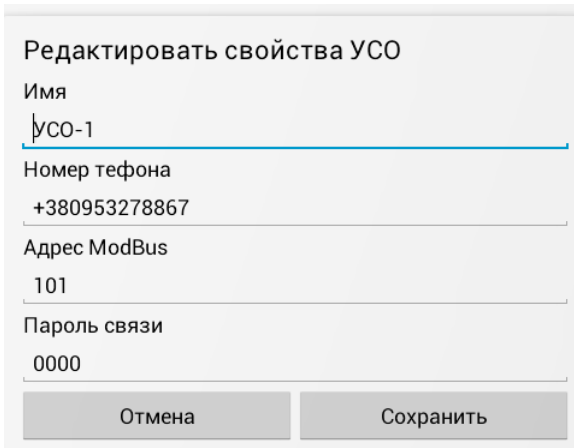


Рис. 5

В окне конструктора в левой части отображаются созданные объекты, так же как и в главном окне программы. Объекты можно менять местами перетаскиванием. В меню конструктора доступно два действия: создать объект и удалить объект.

При выборе объекта отображаются его параметры:

- ✓ Имя объекта – задается название объекта, например: Объект №1 или Радужная 23;
- ✓ Описание – задается назначение или признак объекта, например: топочная, бойлерная и т.п.;
- ✓ Расположение ПСИ (ПСИ – пульт сбора информации) на странице – если на объекте находятся несколько ПСИ, то можно задать количество пультов, отображаемое на одной странице, если количество пультов больше выбранного в списке, то они отображаются на следующих страницах, выбрать которые можно перелистыванием;
- ✓ список УСО, Рис. 6 (УСО – устройство связи объекта, типовые устройства: «Сигнал-55», «Сигнал-56», «Сигнал-57» и т.п.) – задаются и меняются настройки УСО, такие как:
 - Имя УСО – задается название УСО, например УСО №1 или Вокзальная 76;
 - Номер телефона SIM-карты в этом УСО;
 - Адрес Modbus УСО (диапазон адресов 101-199, на каждом объекте индивидуальный адрес, два одинаковых не допускается);
 - Пароль связи, по умолчанию 0000, применяется для шифрования связи с объектом. Для успешной связи на УСО должен быть точно такой же пароль.



Редактировать свойства УСО

Имя
УСО-1

Номер телефона
+380953278867


Адрес ModBus
101

Пароль связи
0000

Отмена Сохранить

Рис. 6

- ✓ Список ПСИ (Рис. 7) – при помощи этого меню можно создать, удалить или редактировать свойства ПСИ находящихся на объекте, такие как:
 - Имя ПСИ, установленное на объекте, например: «Сигнал-1»;
 - Описание ПСИ, например: Пульт сигнализации и индикации;
 - Адрес Modbus (диапазон адресов 1-99, на каждом пульте индивидуальный адрес, два одинаковых не допускается);

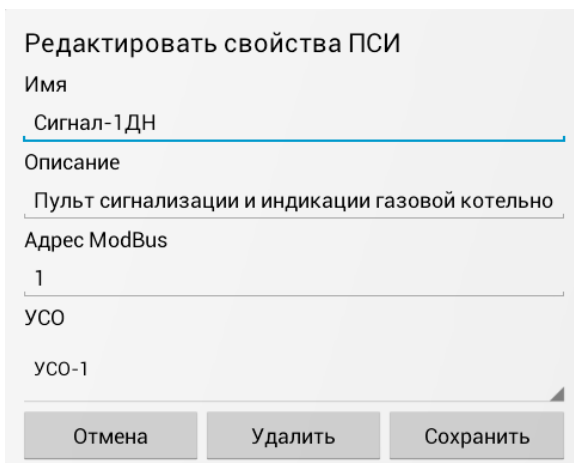

Редактировать свойства ПСИ

Имя
Сигнал-1ДН

Описание
Пульт сигнализации и индикации газовой котельно


Адрес ModBus
1

УСО
УСО-1

Отмена Удалить Сохранить

Рис. 7

- ✓ Резервное копирование, Рис. 8

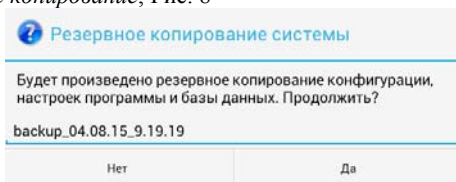

Резервное копирование системы

Будет произведено резервное копирование конфигурации, настроек программы и базы данных. Продолжить?

backup_04.08.15_9.19.19

Нет Да

Рис. 8

Создания резервной копии системы, базы данных и настроек
✓ *Восстановление*, Рис. 9

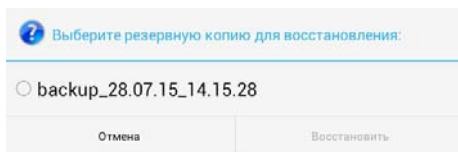


Рис. 9

Восстановление системы из резервной копии
✓ *О программе*, Рис. 10

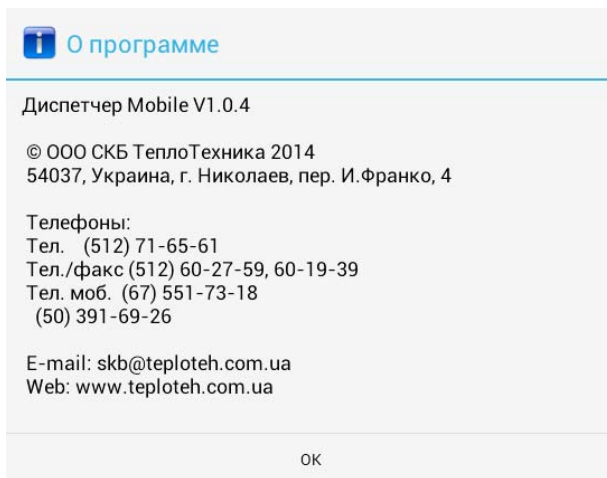


Рис. 10

Отображение версии программы и контактной информации
✓ *Регистрация (по IMEI)*, Рис. 11

Для регистрации программы пользователь сообщает IMEI 3G-модуля планшета производителю пульта «Сигнал-114», и после этого получает код активации программы. Функция используется для восстановления программного обеспечения пульта. IMEI планшета можно узнать в настройках планшета, пункт «О планшетном ПК».

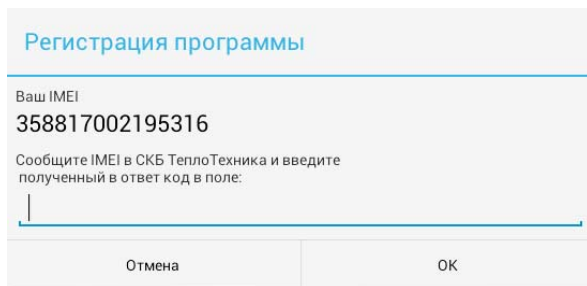


Рис. 11

✓ Выход, Рис. 12

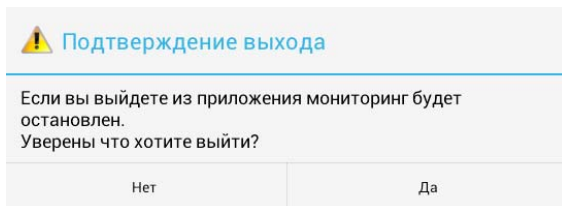


Рис.12

Пользователь может полностью выгрузить программу и остановить мониторинг.

При выборе объекта, ПСИ содержащиеся в нем, отображаются в основном окне в виде колонок с датчиками.

Отображаются датчики следующим образом (Таблица 1):

Таблица 1

Отображение	Описание
Аварийные дискретные датчики	
	Датчик в норме, измеряемый параметр в пределах установленных границ
	Активный датчик, контролируемый датчиком параметр, вышел за установленные границы
	Была активность, сейчас норма
	Нет данных о состоянии датчика
Дискретные информационные датчики	
	Датчик активен, потребитель включен
	Датчик не активен, потребитель выключен
Аналоговые аварийные датчики	
	Измеряемый параметр в пределах установленных границ
	Датчик активен, авария, то есть выход измеряемого параметра за установленные границы, которые устанавливаются пользователем
	Был выход за установленные пределы, сейчас в пределах нормы
	Датчик не был опрошен, т.е. нет данных о величине измеряемого параметра
Аналоговые информационные датчики	
	Отображение текущего состояния расходомера

	Датчик не был опрошен, т.е. нет данных о величине измеряемого параметра
Дискретное управление	
	Управляемый параметр выключен
	Управляемый параметр включен
Аналоговое управление	
	Редактируемый аналоговый параметр, например: уставка Т1 ГВС

Аварийные дискретные датчики обозначены круглым значком и названием датчика, цвет значка меняется в зависимости от состояния датчика: зеленый – норма, красный – авария, желтый – память срабатывания, серый – состояние не известно.

Информационные дискретные датчики обозначены квадратным значком, зеленый значок – датчик активен, серый – не активен. Состояние датчиков дублировано текстом под названием датчика.

Аналоговые датчики отображаются в виде строки состоящей из значения датчика, на фоне цвета, соответствующего состоянию датчика (аналогично дискретным датчикам).

Управляемые параметры обозначены значком карандаша в правой части строки. При коротком нажатии на такой датчик открывается меню ввода параметра. Отправка введенных значений происходит после нажатия кнопки «Отправить» в главном меню.

При длительном нажатии на любой датчик открывается меню, в котором можно переименовать выбранный датчик, а так же задать аварийные пороги для аналогового датчика.

Состояние объекта графически отображается следующим образом (Таблица 2)

Таблица 2

Отображение	Описание
	Состояние всех параметров объекта и связи с ним в пределах нормы
	На объекте есть аварийные датчики, отсутствие связи с объектом или установленными на нем ПСИ*
	Было аварийное состояние параметров объекта или нарушение связи с ним, сейчас все в пределах нормы (память срабатывания)
	Состояние параметров объекта и связи с ним – неизвестно (не было опроса объекта)

*- если на объекте установлено несколько ПСИ и аварийные параметры возникли одновременно на этих ПСИ, то на аварийном отображении объекта в правом верхнем углу появляется поле с цифрой обозначающей, сколько ПСИ содержат аварийные параметры.

При длительном нажатии на название объекта открывается окно с состоянием счета УСО и описанием объекта. В этом же окне можно изменить количество колонок на странице объекта, не заходя в *Конструктор*.

Во вкладке «Отчеты» отображаются события, произошедшие на объектах с момента установки системы. Записи можно фильтровать по дате, объекту и событию, Рис. 13.

В отчетах указываются следующие данные:

- дата/время – дата и время на момент события;

- событие – изменившийся параметр на объекте, который инициализировал доставку сообщения;
- УСО – номер УСО которое доставило срочное сообщение;
- Объект – название объекта на котором произошло событие;
- Состояние – Состояние параметра (датчика), например: Авария.

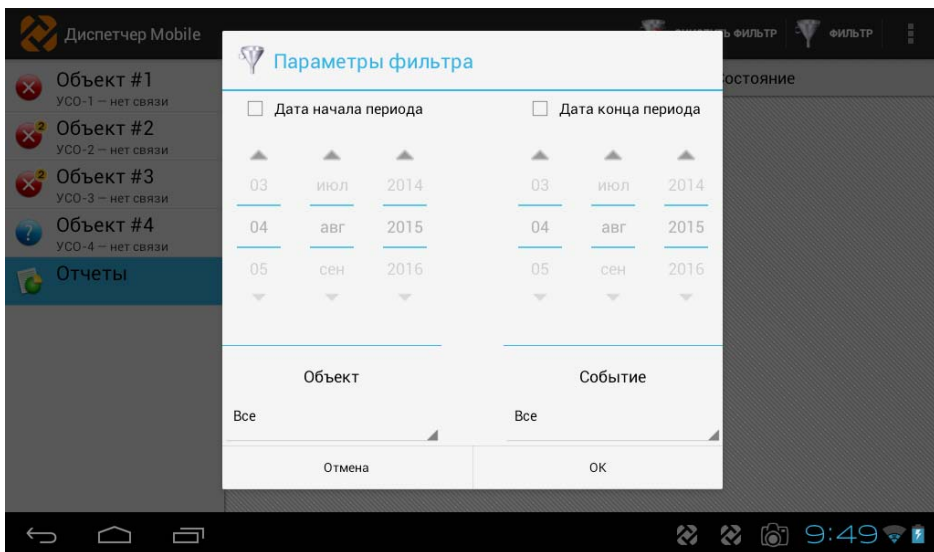


Рис. 13

II. ИНСТРУКЦИЯ ПО НАЛАДКЕ И ИСПЫТАНИЮ

Перед наладкой пульта «Сигнал-114» должны быть выполнены подготовительные работы на объектах, а именно:

- установлены, подключены и настроены ПСИ, каждому из которых присвоен индивидуальный адрес Modbus (в диапазоне от 1 до 99). Все настройки производятся согласно РЭ на эти ПСИ;
- установлены, подключены и настроены УСО, каждому из которых присвоен индивидуальный адрес Modbus (в диапазоне от 101 до 199), и прописан номер SIM-карты, как собственной, так и установленной в Сигнал-114. Эти и остальные настройки производятся согласно РЭ на эти УСО;

После включения пульта Сигнал-114 происходит загрузка операционной системы Android. Дождавшись окончания загрузки, запускаем ПО «Диспетчер Mobile», нажав на иконку на рабочем столе. После запуска ПО происходит инициализация и выход в рабочий режим. После этого необходимо перейти в меню настроек (нажав кнопку «⋮»), выбрать пункт меню «Конструктор» и перемещаясь по строкам меню, составить список подключенных ПСИ, указать тип каждого ПСИ, его адрес Modbus и УСО к которому он подключен, т.е. ввести в систему информацию об объекте, которую мы ранее на объекте уже присвоили. Желательно это производить в следующей последовательности (см. Рис. 5):

- для редактирования существующего объекта выбрать объект в левой части меню;
- для создания нового объекта нажать кнопку «Создать» в верхней части меню и во всплывающем окне ввести имя нового объекта;
- создать список ПСИ объекта, для чего нажать кнопку «Создать ПСИ» и из выпадающего списка выбрать название ПСИ установленного на объекте и нажать кнопку «Создать»;
- отредактировать свойства ПСИ, задать его адрес Modbus и выбрать УСО к которому он подключен и нажать кнопку «Сохранить»;
- редактировать свойства УСО, для чего нажать на надпись с именем УСО, в открывшемся окне задать имя УСО, номер SIM-карты установленной в это УСО, адрес Modbus и пароль для связи (при необходимости). Для успешной связи пароль, установленный на УСО и в «Сигнал-114» должен совпадать. Нажать кнопку «Сохранить»;
- если на объекте установлены несколько ПСИ, то можно изменить режим отображения на странице выбрав одну, две или три колонки.
- После настройки параметров каждого объекта, необходимо выйти из «Конструктора», для чего нажать кнопку «←» и перезапустить приложение.

После перезапуска, приложение «Диспетчер Mobile» переходит в рабочий режим.

Испытания представляют собой проверку связи между объектами и «Сигнал-114». Для проверки связки Объект -> Диспетчерская необходимо на всех объектах произвести пробную проверку активации датчиков подключенных к ПСИ и проверить, что на «Сигнал-114» есть информация о срабатывании этих датчиков (аварии с удаленных ПСИ доходят с некоторой задержкой). Для проверки в обратном направлении (Диспетчерская -> Объекты) необходимо опросить объекты с «Сигнал-114», выбирая объект и нажимая кнопку «Обновить».

III. ПАСПОРТ

1. Назначение

Мобильный пульт диспетчера «Сигнал-114» предназначен для централизованного сбора, отображения и протоколирования информации о состоянии датчиков удаленных объектов (в частности, газовых котельных) малых систем диспетчеризации (до 8 объектов). Вся поступающая информация сохраняется в архиве. Также, пульт обеспечивает централизованное управление некритическими параметрами удаленных объектов. Программа пульта работает с аварийными дискретными, информационными дискретными и информационными цифровыми датчиками.

Пульт является ключевым модулем автоматизированного рабочего места диспетчера (АРМД) “Сигнал – Диспетчер-III” и предназначен для связи с объектами, информационного обеспечения и управления распределенной сетью удаленных объектов с ограничением по их количеству.

Пульт состоит из планшетного компьютера с экраном 10”, со встроенным GSM-модулем и с программным обеспечением на базе операционной системы Android v4.0+

2. Основные технические данные

Таблица №1ПС

№	Наименование параметра	Ед. изм	Значение	Прим.
1	Макс. количество объектов в системе	шт.	8	
2	Макс. количество УСО в системе	шт.	8	
3	Макс. кол-во ПСИ, подключенных к одному УСО	шт.	8	
4	Количество датчиков на объект, не более:			
	– цифровые информационные и аналоговые датчики	шт.	16	
	– дискретные информационные 1-битные датчики	шт.	32	
	– дискретные аварийные 1-битные датчики	шт.	32	
5	Максимальное количество передаваемых параметров:			
	– аналоговых уставок на объект	шт.	16	
	– дискретных уставок на объект	шт.	32	
6	Максимальное количество десятичных разрядов для отображения данных цифровых информационных и аналоговых датчиков	шт.	10	
7	Поддерживаемые операционные системы:			
	– Android v4.xx		+	
8	Размер экрана	“	10	

3. Комплектность

Таблица №2ПС

Обозначение изделия	Наименование изделия	Кол-во	Номер	Прим.
«Сигнал-114»	Мобильный пульт диспетчера	1 шт.	См. паспорт	
ТТН.С-114.000.000	Руководство по эксплуатации	1 шт.	-----	
АПК «Сигнал-Диспетчер-III»	Руководство пользователя АПК «Сигнал-Диспетчер-III»	1 шт.	-----	
	Упаковка	1 шт.		

4. Сроки службы и гарантии производителя

4.1. Изготовитель гарантирует соответствие данного изделия требованиям действующей технической документации при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

4.2. Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев с момента отгрузки изделия в адрес потребителя, но не более 24 месяцев с момента выпуска изделия.

4.3. Изготовитель берет на себя обязательства по гарантийному ремонту изделия в течение всего гарантийного срока.

Потребитель лишается права на гарантийное обслуживание в следующих случаях:

- при наличии на изделии механических повреждений, сколов, вмятин, трещин, следов вскрытия и т.д.;
 - при наличии любых изменений и адаптаций с целью усовершенствования или расширения обычной сферы применения изделия в конструкции;
 - при наличии следов самостоятельного ремонта;
 - в результате несоблюдения условий транспортирования и хранения, а также при наличии повреждений, вызванных несоответствием Государственным стандартам параметров питающих, телекоммуникационных, кабельных сетей и других подобных внешних факторов;
 - при неправильном соединении изделия с другими системами, или неправильном монтаже и установке;
 - при использовании изделия не по назначению или не в соответствии с руководством по эксплуатации и обслуживанию;
 - при наличии следов воздействия агрессивных средств, случайном или намеренном попадании инородных предметов, веществ, паров, насекомых во внутренние либо на внешние части изделия;
 - гарантия не распространяется на полученные дефекты и повреждения любой системы, в которую изделие было внедрено или совместно с которой использовалось;
 - при наличии повреждения вследствие внешних факторов, таких как: стихийные бедствия, пожары, наводнения, молнии, грозы, колебания напряжения и иных причин, находящихся вне контроля производителя.
- 4.4. Производитель может вносить изменения в программное обеспечение и конструкцию изделия, не ухудшающие его качество и потребительские свойства.
- 4.5. Гарантийное, послегарантийное обслуживание и ремонт изделия осуществляют следующие организации:

4.6. Адрес предприятия – изготовителя:

ООО «СКБ ТеплоТехника»

54037, г. Николаев, пер. И. Франка, 4

тел./факс: (512) 60-27-59, 60-19-39

моб. (67) 551-73-18

web: www.teploteh.com.ua

e-mail: skb@teploteh.com.ua

5. Свидетельство о приемке и продаже

<u>Мобильный пульт диспетчера</u>	<u>«СИГНАЛ-114»</u>	
наименование изделия	обозначение	
Изготовлено, принято и упаковано в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации.		
Начальник ОТК		
МП _____	_____	_____
личная подпись	Ф.И.О.	число, месяц, год выпуска

		число, месяц, год продажи

6. Особые отметки
